



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsob.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU. ЭО.ПР.154.Н.00047

(номер сертификата соответствия)

029144

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Винербергер Кирпич» (ООО «Винербергер Кирпич»), ОГРН 10350111201862. Юридический адрес: Россия, 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево,
Фактический адрес: Россия, 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево. Телефон: 8(49237)7-31-06, 8(495)280-33-02, e-mail: moscow@wienerberger.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Винербергер Кирпич» (ООО «Винербергер Кирпич»), ОГРН 10350111201862. Юридический адрес: Россия, 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево,
Фактический адрес: Россия, 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево. Телефон: 8(49237)7-31-06, 8(495)280-33-02, e-mail: moscow@wienerberger.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фрагмент конструкции стены выполненный из крупноформатного керамического камня Porotherm 20, марка по прочности не менее М100, класс средней плотности не ниже 0,8, марка по морозостойкости не ниже F50, толщиной не менее 200 мм, выпускаемые по ГОСТ 530-2012, с кладкой, выполненной на цементно - песчаном растворе.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94,
ГОСТ 30247.1-94
Предел огнестойкости REI240.
(См. приложение-бланк № 004855)

код ОКПД2
23.32.11.110
код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д18-10-10/1 от 10.10.2018 года. ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РСК.RU.0001.P390021 от 23.11.2016г. выдан ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.11.2018 по 19.11.2021

Руководитель
Заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Червоноокый А.Д.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Галстян А.Г.



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU. ЭО.ПР.154.Н.00047
 (номер сертификата соответствия)


004855

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции


Наименование и обозначение продукции	Обозначение национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительных конструкций
Фрагмент конструкции стены выполненный из крупноформатного керамического камня Porotherm 20, марка по прочности не менее М100, класс средней плотности не ниже 0,8, марка по морозостойкости не ниже F50, толщиной не менее 200 мм, выпускаемые по ГОСТ 530-2012, с кладкой, выполненной на цементно - песчаном растворе.	ГОСТ 30247.0-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования” ГОСТ 30247.1-94 “Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции”	При равномерно распределенной нагрузке 10 т/пог. м (без учета собственного веса) REI240

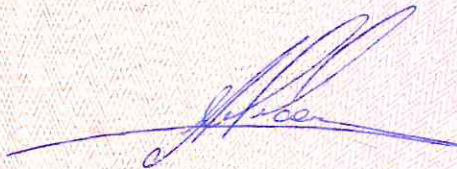

М.П.  Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Червоноокий А.Д.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)



Галстян А.Г.